



18/2007

ST-40

230 , 50 ,

(03.49.414)

12

2003

(LVD)

2006/95/WE,

(

03.90.848)

02.04.2003 .

2004/108/WE.

(-) **ST-40**


PN-EN 60730-2-1:2002.

04.07.2007 .





<http://www.kotly.com>





1.

ST-40

()

()

TECH





II.

II.a)



- ()


- ()

"OPCJE" ()

"OPCJE" () PLUS MINUS ()

'WYJSCIE'


II.b)






“OPCJE”

“OPCJE”.

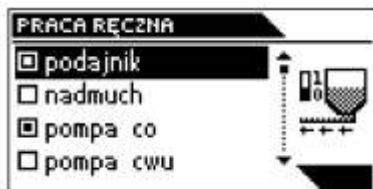

“OPCJE”


/

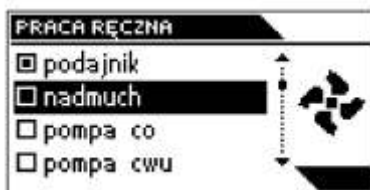

“OPCJE”

/

CO

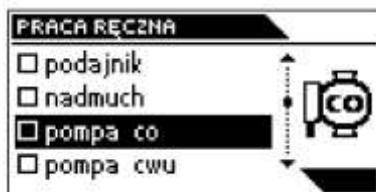

“OPCJE”


/

()



“OPCJE”


/

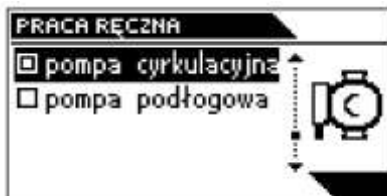

“OPCJE”

/



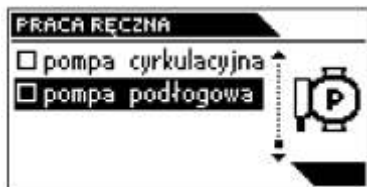


II.)



II.)


80 °C.
MINUS ()

45 °
PLUS

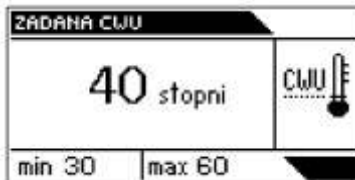

(
II.e)

30 °C 60°C.
PLUS MINUS

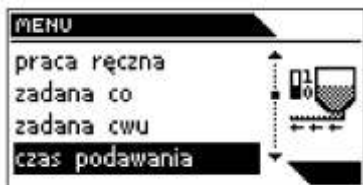




II.f)



II.g)

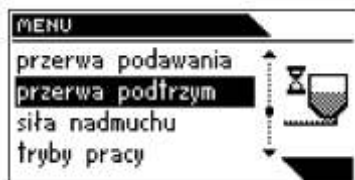

()


:

!





II.h)

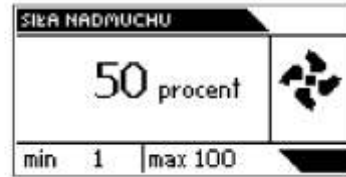

10 (


10

1

II.i)



II.i.1)

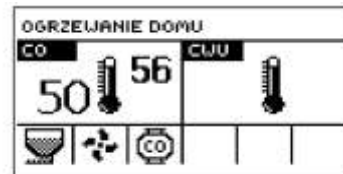



40 °).

II.i.2)



MINUS.


PLUS

62°






II.i.3)

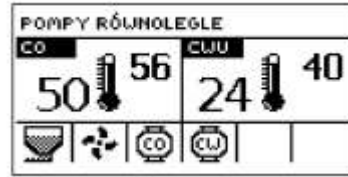

(35°C)

3-

II.i.4)

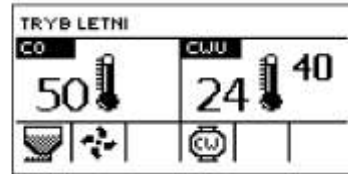

(35°C).

35°C).





II.j)



II.j.1)



II.j.2)



PLUS MINUS.


“OPCJE”.

()





II.j.3)

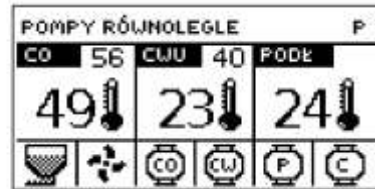

ST-40

Regulator pokojowy.

Regulator pokojowy	Hall. Kont.	Czujnik podłogowy	Czujnik podajnika	Czujnik bojlera	Czujnik kotła	Termik	Pompa cyrkulacyjna	Pompa podłogówki	19
1	BR	CZ	N	---			L	N	L

:






II.j.4)



(
3°C,
60°C,
60°C,
57°C).

II.j.5)

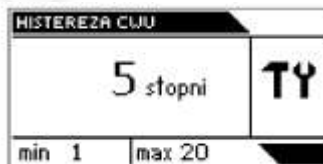


(
(
55°C
,
55°C
50°C).
5.





II.j.6)

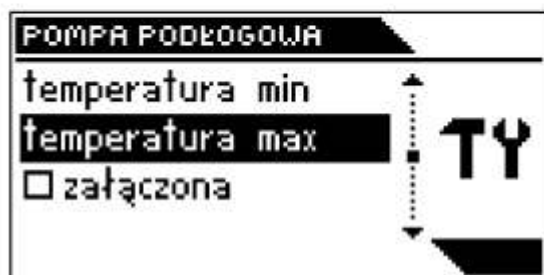



20 °C - 55 °C.
, 25 °C

, 45 °C

2 °


II.j.7)





II.j.8)

()

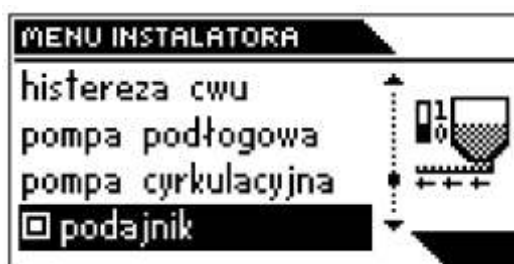



).

II.j.9)



II.j.10)





III.

MENU.

III.A)

“OPCJE”

III.B)

85°C 90°C.

III.C)

“OPCJE” (

III.D)

62°C

80°C,


85°C.


60°C

55°C

III.A)

85°C





III.f)

(650C)

3

III.g)

6.3A WT,

IV.

ST

1			230V/50Hz +/-10%
2			4
3		°C	10-50
4		A	2,5
5		A	1
6		A	1
7		A	1
8		A	1
9		A	1
10	Zakres pomiaru temperatury	°C	0-85
11	Dok adno pomiaru	°C	1
12		°C	40-80
13		°C	-25-100
14	()	A	6,3







e

IV.)


! :
:)!
: :
:

ST-40

IV.b)

Regulator pokojowy	Hall. Kont.	Czujnik podłogowy		Czujnik podajnika	Czujnik bojlera	Czujnik kotła	Termik	Pompa cyrkulacyjna		Pompa podłogówki		19	
1	BR	CZ	N	---				L		N	L		N

1	Sieć	Podajnik		Nadmuch		Pompa C.O.		Pompa C.W.U.		15	
L		N	L		N	L		N	L		N

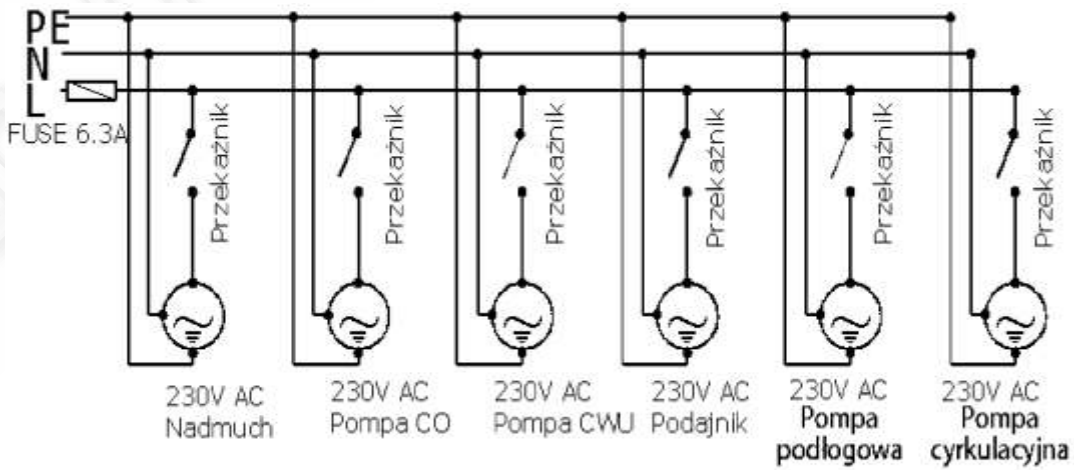


PE - (;)
N - ()
L - ()



I.	5
II.	6
II.à)	6
II.b)	6
II.c)	8
II.d)	8
II.e)	8
II.f)	9
II.g)	9
II.h)	10
II.i)	10
II.i.1)	10
II.i.2)	11
II.i.3)	12
II.i.4)	12
II.j)	13
II.j.1)	13
II.j.2)	13
II.j.3)	14
II.j.4)	15
II.j.5)	15
II.j.6)	16
II.j.7)	16
II.j.8)	(.....)	17
II.j.9)	17
II.j.10)	17
III.	18
III.a)	18
III.b)	18
III.c)	18
III.d)	Áâçî ï àñí î ñòù èèì áí èý âî âù â êî òèå.	18
III.e)	18
III.f)	19
III.g)	19
IV.	19
IV.a)	20
IV.b)	20



ST-40

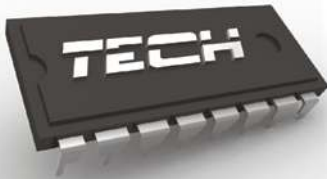

www.e-kotly.com.ua

45000, ,
" . ,
./ 03352 71103, . 099 1727297
www.e-kotly.com.ua
email:office@e-kotly.com.ua

TECH